




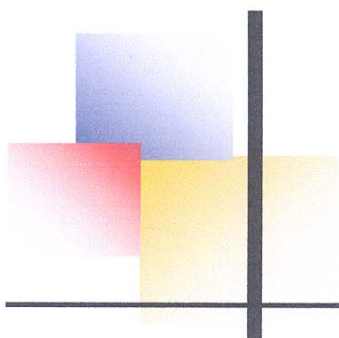



UNI EN ISO 9001 : 2008

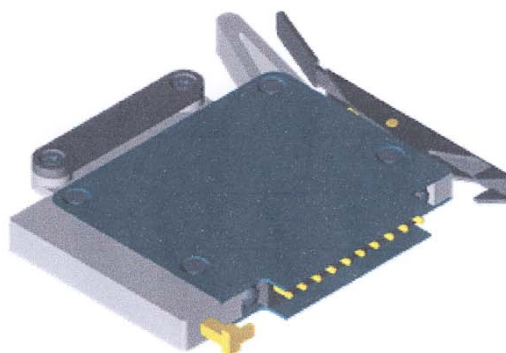

R.e.c. S.r.l.

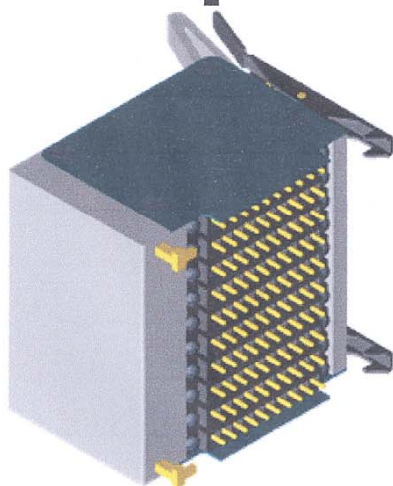

TEST SYSTEM

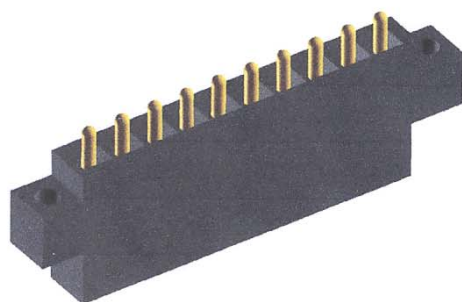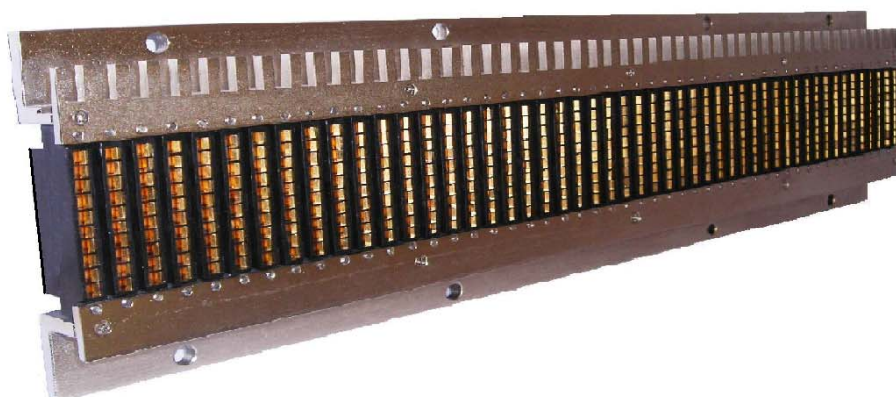



Sistema di interfaccia tra il Test Equipment e l'apparecchiatura da testare

E' costituito da connettori femmina montati su un pannello per un totale di 500 contatti (modello standard) e da connettori maschio forniti in kit di montaggio e disponibili in versioni da 10 a 100 contatti.


Interface System between Test Equipment and the assembly under test

Female connectors are mounted on panel (standard model: 500 contacts) .
Male connectors are supplied in kit and available in models from 10 to 100 contacts.

SPECIFICATIONS:

Insulator:	PPS Rayton reinforced
Male contact:	Beryllium Copper
Female contact:	Beryllium Copper
Common crimp contact:	Brass
Plating:	0,5 micron gold over 3 microns nickel

Current rating:	7,5 Amperes
Contact resistance when mated:	< 3 milliohms
Insulation resistance at 500 Vdc:	> 10 Gigaohm


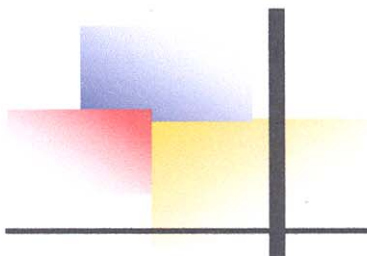


UNI EN ISO 9001 : 2008




R.e.c. S.r.l.

MODULI MAC

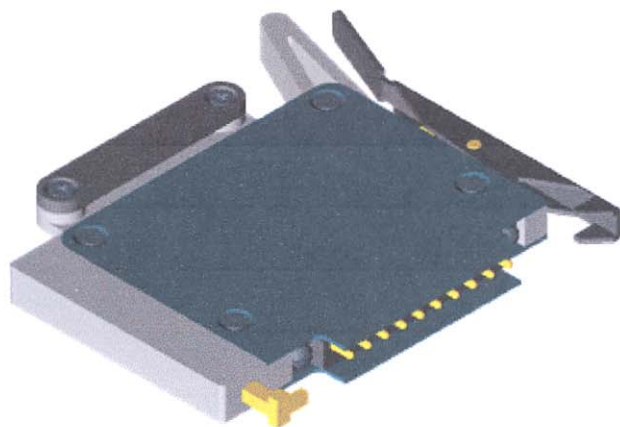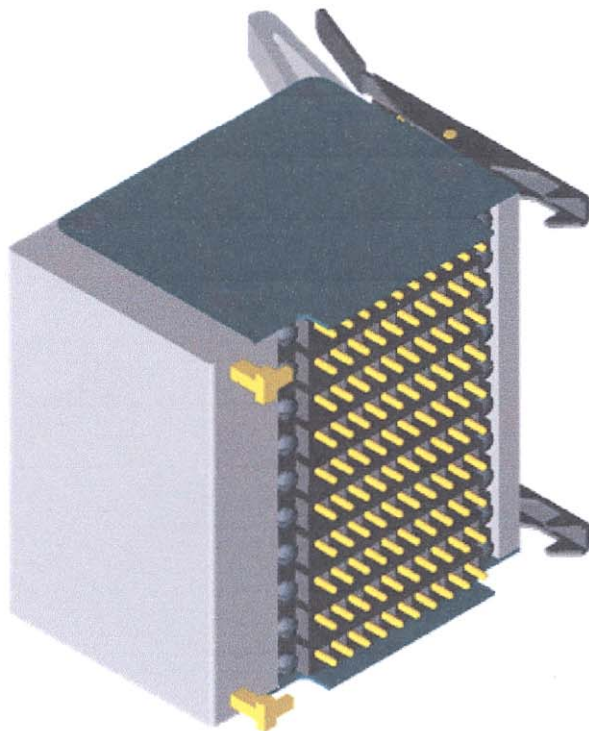

CONTATTI CONTACTS	CODICE ORDINAZIONE PART NUMBER
----------------------	-----------------------------------

10	AGTL010DC0001
20	AGTL020DC0001
30	AGTL030DC0001
40	AGTL040DC0001
50	AGTL050DC0001
60	AGTL060DC0001
70	AGTL070DC0001
80	AGTL080DC0001
100	AGTL100DC0001


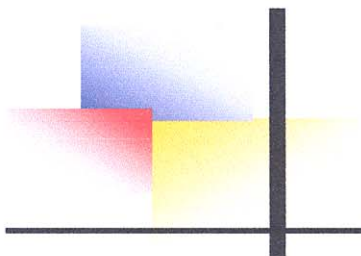


UNI EN ISO 9001 : 2008




R.e.c.s.r.l.

CONNETTORE 10 POLI MASCHIO CON CONTATTI A CRIMPARE

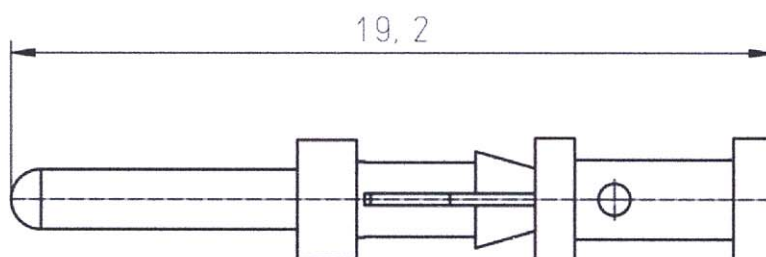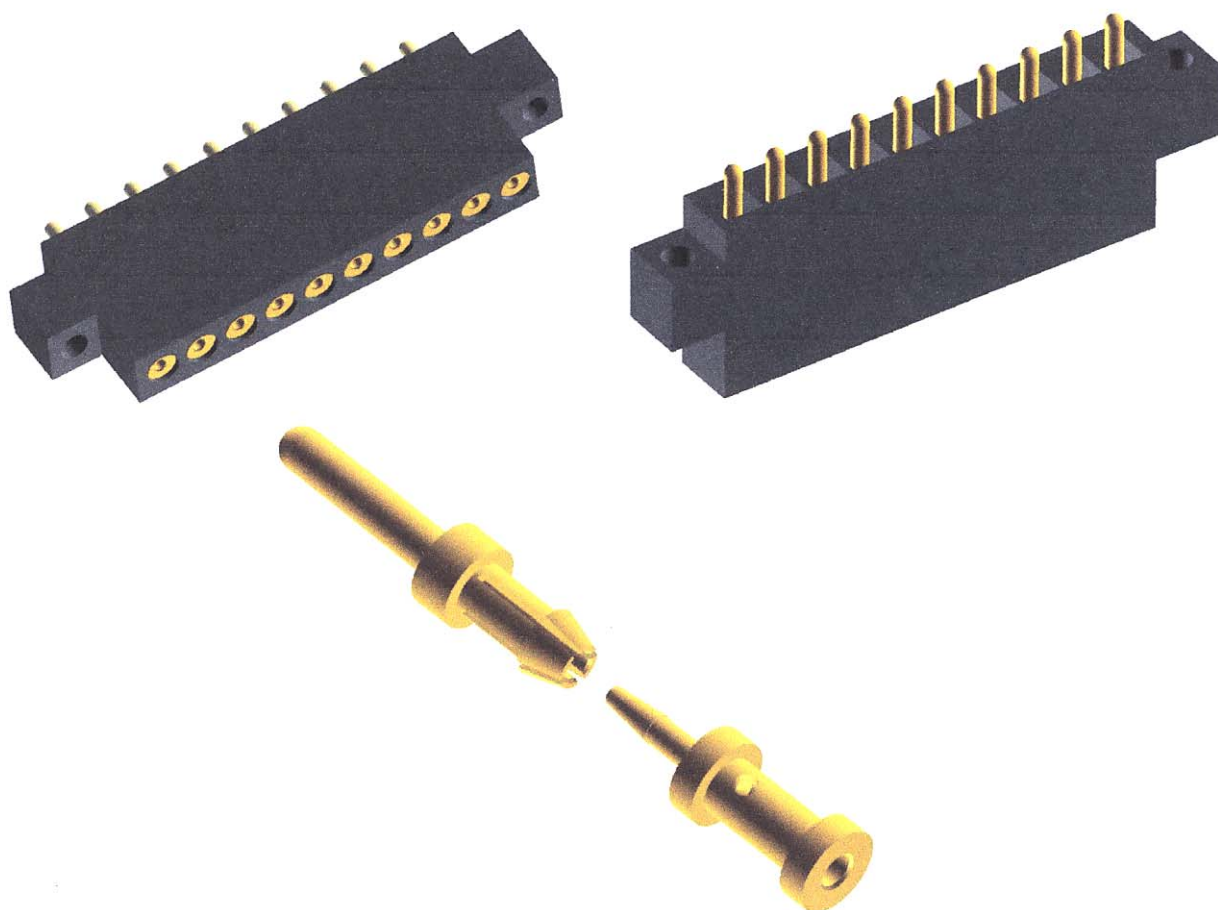

CODICE ORDINAZIONE
PART NUMBER

AGTM0010DC0001


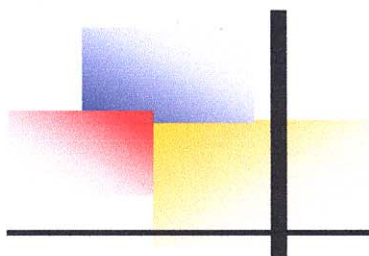


UNI EN ISO 9001 : 2008



R.e.c. srl

CONNETTORE 10 POLI FEMMINA CON CONTATTI A CRIMPARE

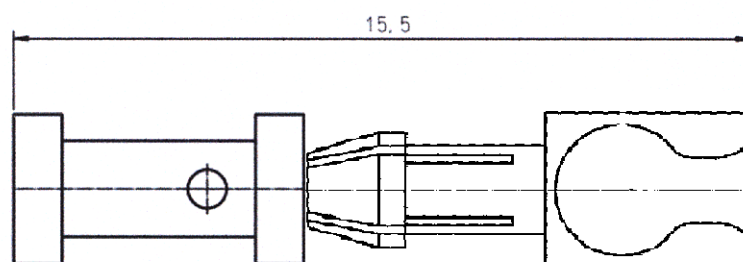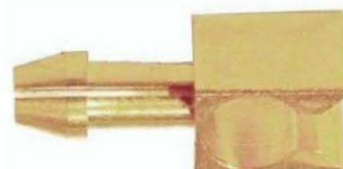

CODICE ORDINAZIONE
PART NUMBER

AGTF0010DC0442